




## SALINITÀ DEI SUOLI

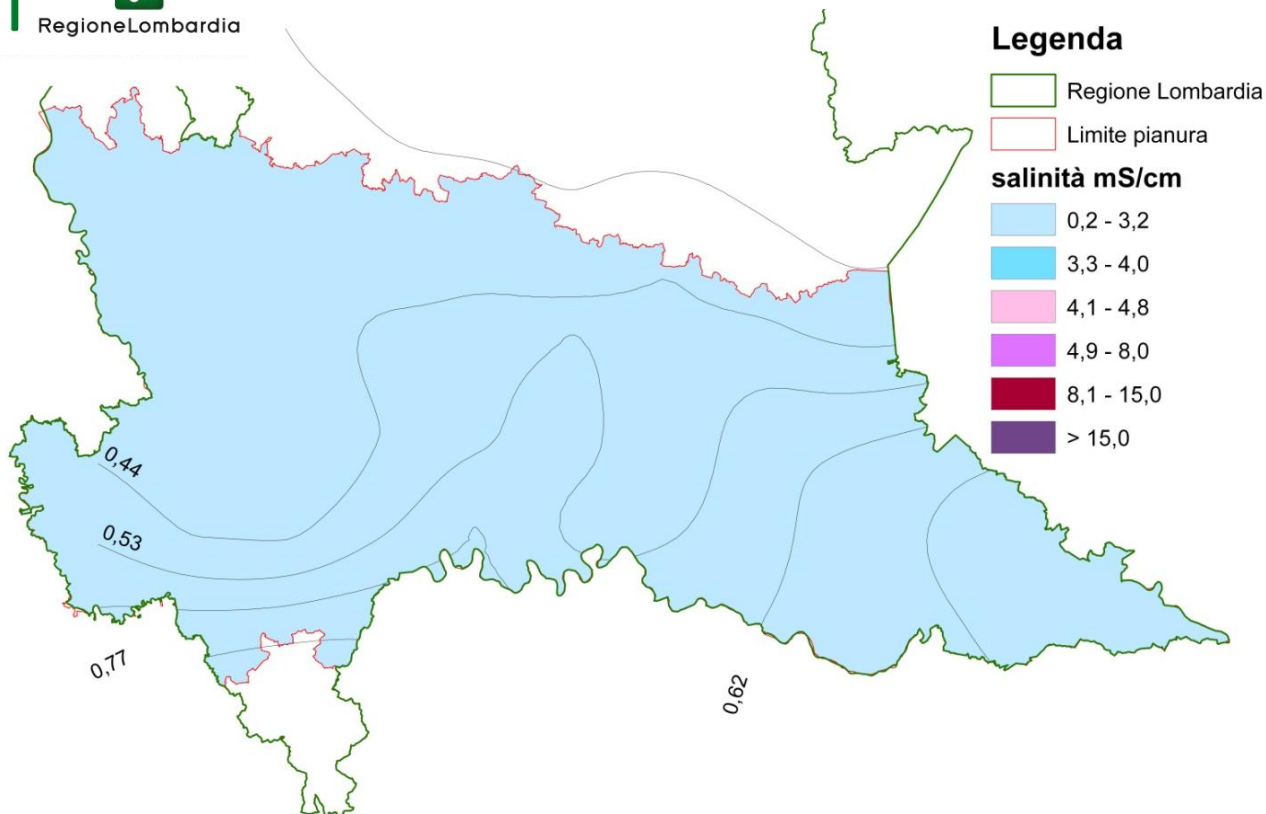

### Nota:

In Lombardia – e in particolare nelle ZVN – non sono presenti suoli salini né zone dove possono sussistere rischi di salinizzazione. I valori di conducibilità elettrica in estratto a pasta satura E<sub>ce</sub> misurati nei suoli regionali di pianura variano da 0,13 a 2,05 mS/cm e sono quindi ovunque di molto inferiori alla soglia di 4 mS/cm oltre la quale l'utilizzo di effluenti trattati con rimozione dell'azoto è ammesso solo previa analisi della conducibilità elettrica.